



# オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」

|        |  |                        |
|--------|--|------------------------|
| 通知等    | 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」:平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号   |                        |
| 試験条件   | パドル法   | 50rpm(pH1.2、5.0、6.8、水) |
| 試験回数   | 12ベッセル   |                        |
| 試験製剤   | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(ロット番号:746K1S1112)   |                        |
| 標準製剤   | タミフルカプセル75(ロット番号:K230041)  |                        |
| 結果及び考察 | <p>&lt;50rpm:pH1.2&gt;<br/>両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm:pH5.0&gt;<br/>両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm:pH6.8&gt;<br/>両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm:水&gt;<br/>両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。</p> |                        |


<50rpm:pH1.2>

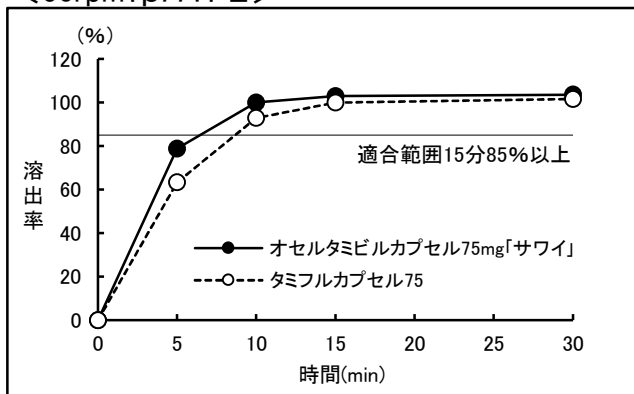

<50rpm:pH5.0>

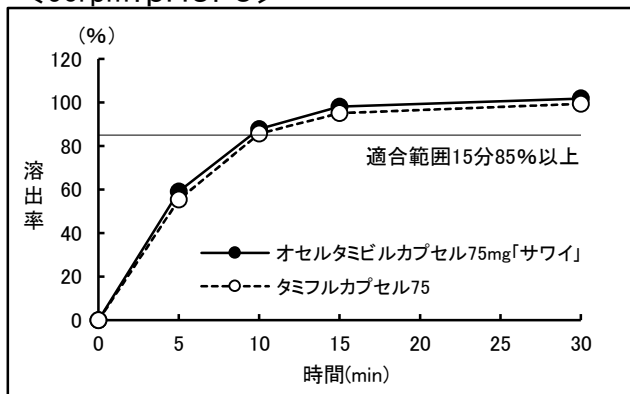

<50rpm:pH6.8>

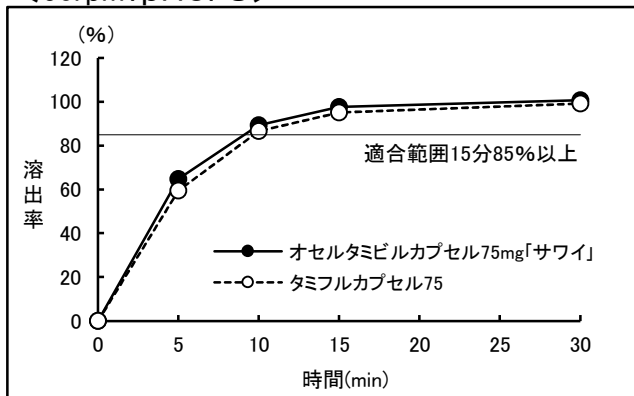

<50rpm:水>

