

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、下記のとおり包装変更致しますのでご案内申し上げます。
今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容（概要）

		PTP100カプセル	PTP1000カプセル
PTPシート	デザイン変更	○	○
	サイズ変更	-	-
製品箱	タイプ変更	-	-
	サイズ変更	○	○
	解体用ミシン目追加	-	-
	包装への取組みに伴う変更	○*1), 3)	○*2)

*マークのついている変更に関しては、最終ページの「包装への取組みに伴う変更」をご参照下さい。
今回のお知らせで該当しない変更は、上記の表に「-」で示しております。

製品箱への表示

包装変更品

患者さんへのお知らせ



患者さんへのお知らせ

今まで、あなたが服用されてきましたくすりのシートのデザインが変わりました。中のくすりは従来のもので変わりありませんので、今まで通りおのみください。

開始ロット／使用期限／出荷予定（※流通在庫状況により前後することがあります。）

包装単位	開始ロット	使用期限	出荷予定
PTP100カプセル	123905	2026年6月	2024年4月上旬 出荷済み
PTP1000カプセル	123X03	2026年8月	2024年8月上旬

変更内容（詳細）

		変更前			変更後		
PTPシート							
製品箱	PTP100 カプセル	タテ	ヨコ	高さ	タテ	ヨコ	高さ
		60	× 130	× 45 (mm)	55	× 120	× 45 (mm)
	PTP1000 カプセル	タテ	ヨコ	高さ	タテ	ヨコ	高さ
		110	× 180	× 115 (mm)	115	× 180	× 120 (mm)

なによりも患者さんのために


沢井製薬株式会社

【問い合わせ先】医薬品情報センター フリーダイヤル 0120-381-999


包装への取組みに伴う変更

(お知らせ文書発行品目に全ての変更が含まれるわけではありません。該当する変更内容は、1ページ目の「変更内容(概要)」をご参照下さい)

1) 短側面の表示の向きを変更

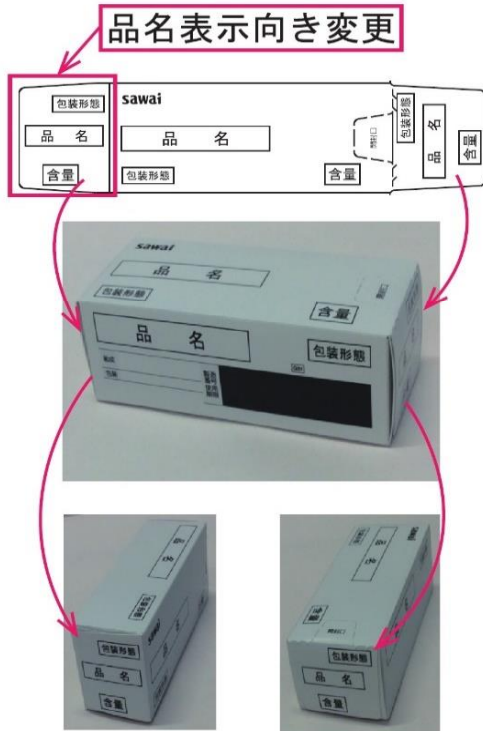


2) 「残数管理用の表」及び/又は「開封済」を表示

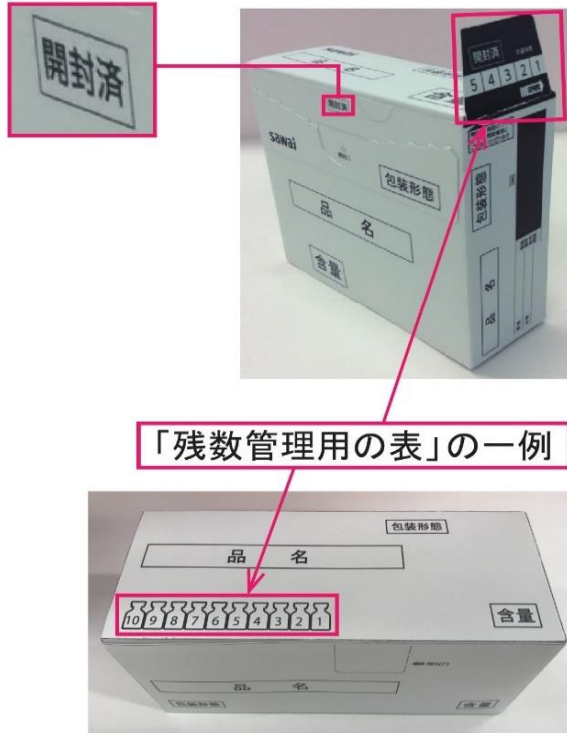

3) 開口部側のフラップに「品名」を表示



4) 裏面に「品名」及び/又は「含量」等を表示

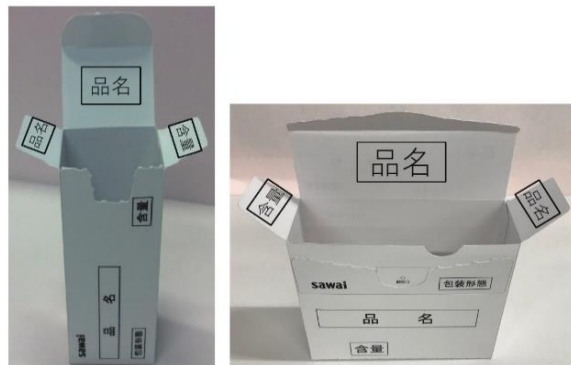

以上

なによりも患者さんのために

沢井製薬株式会社

【問い合わせ先】医薬品情報センター フリーダイヤル 0120-381-999