


ピーエイ配合錠


品質再評価結果通知日	2005年1月20日	オレンジブック掲載	No.22
通知等	「医療用医薬品の品質再評価に係る公的溶出試験(案)等について」:平成16年4月12日 薬食審査発第0412007号		
試験条件	パドル法	50rpm(pH1.2、4.0、6.8、水)	
試験回数	6ベッセル		
試験製剤	ピーエイ配合錠		
結果及び考察	本剤は品質再評価時の標準製剤に指定されている。		

サリチルアミド


<50rpm: pH1. 2>

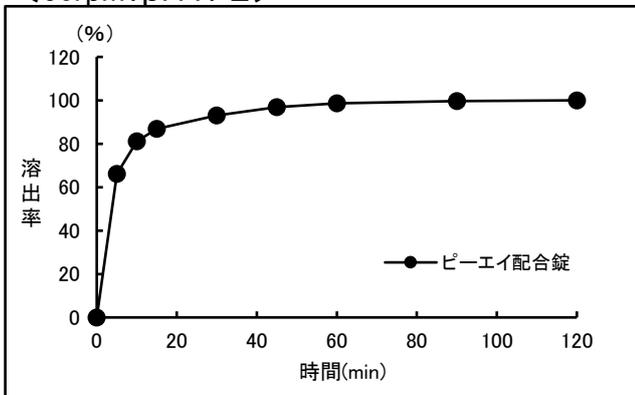


<50rpm: pH4. 0>

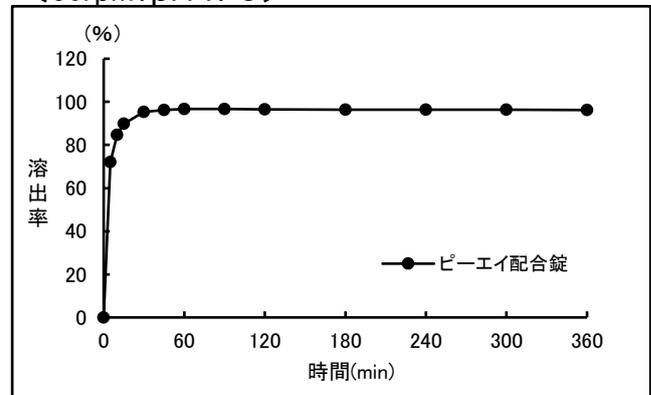

<50rpm: pH6. 8>

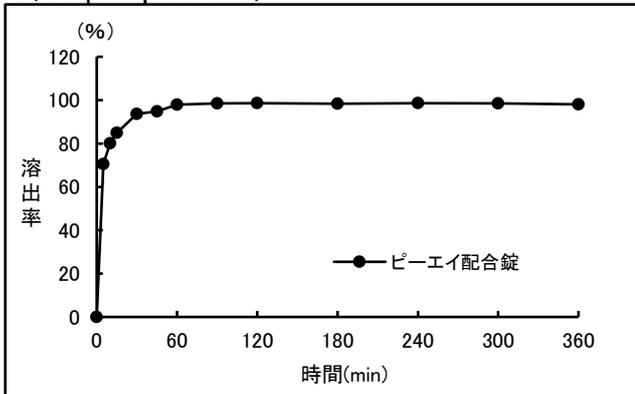


<50rpm: 水>

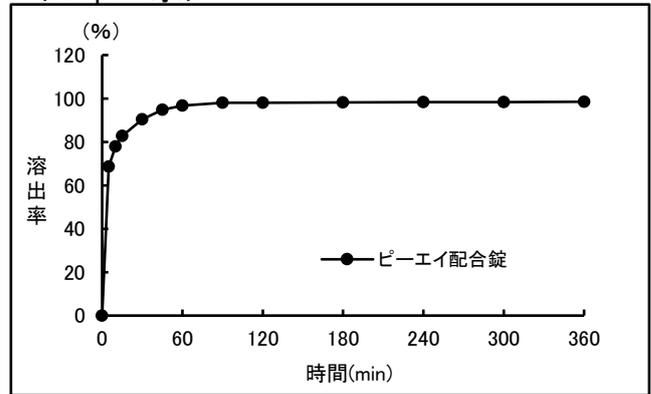


アセトアミノフェン


<50rpm:pH1.2>

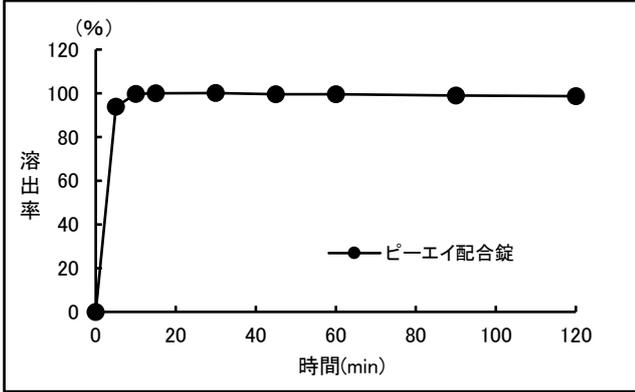


<50rpm:pH4.0>

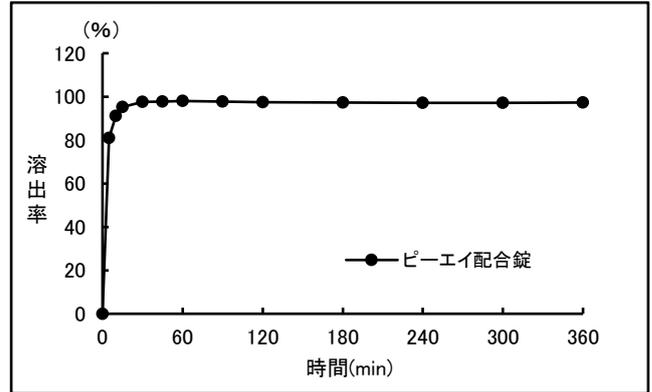

<50rpm:pH6.8>

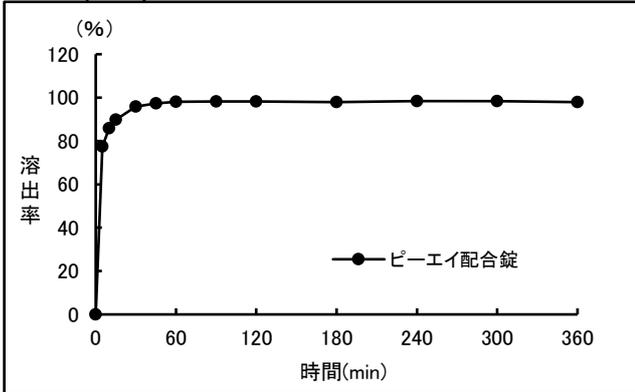


<50rpm:水>

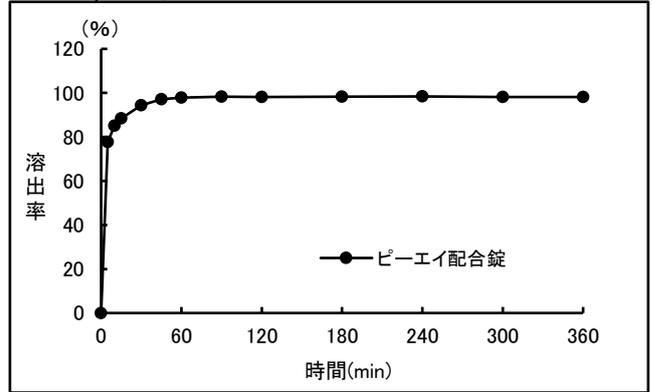


無水カフェイン


<50rpm:pH1.2>

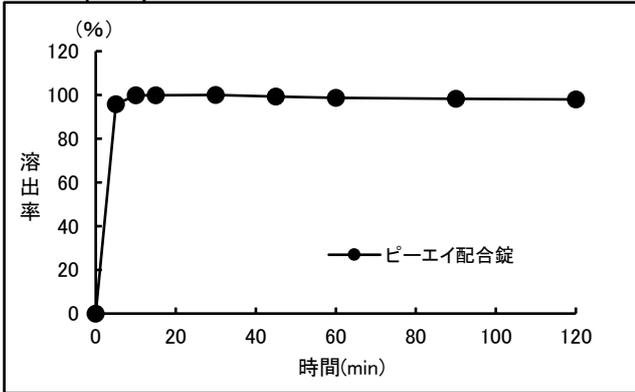


<50rpm:pH4.0>

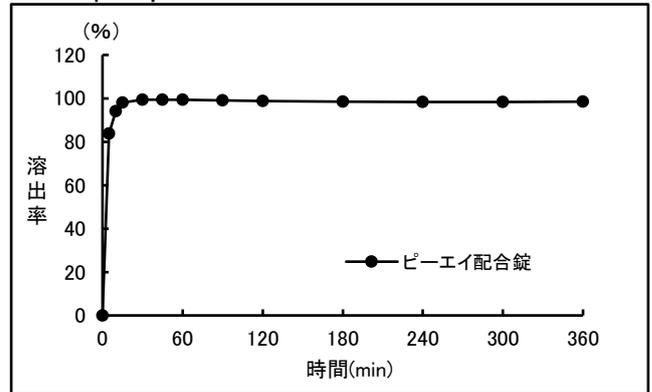

<50rpm:pH6.8>

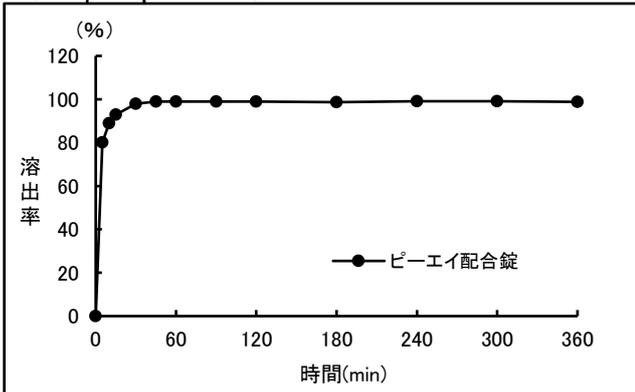


<50rpm:水>

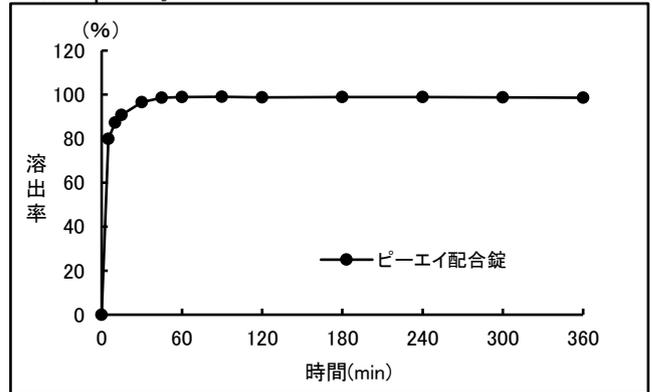


プロメタジンメチレンジサリチル酸塩


<50rpm:pH1.2>

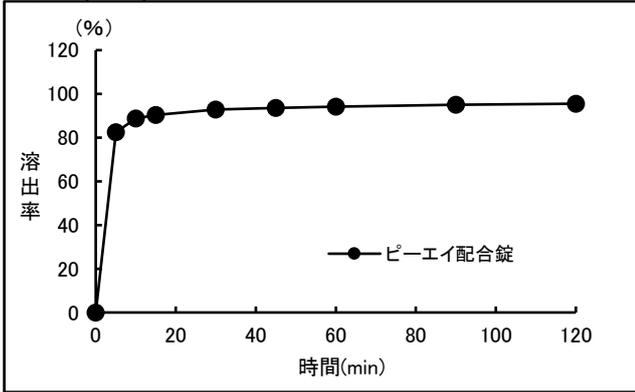

<50rpm:pH4.0>

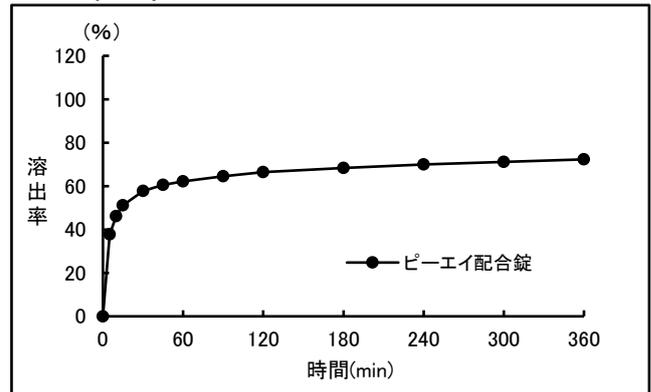

<50rpm:pH6.8>

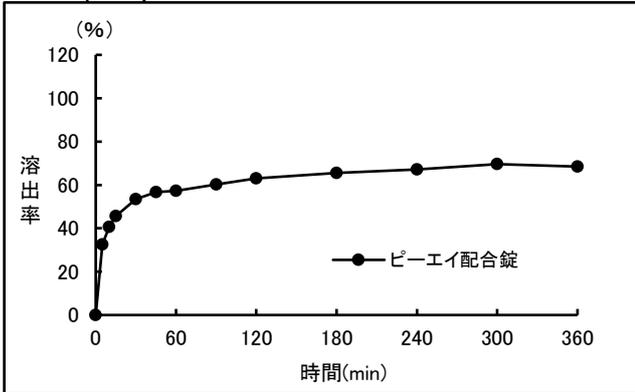

<50rpm:水>

