



## ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」

通知等	「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」:平成18年11月24日 薬食審査発第1124004号	
試験条件	パドル法	50rpm(pH1.2、5.0、6.8、水)、100rpm(pH5.0)
試験回数	12ベッセル	
試験製剤	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(ロット番号:575T1M0102)	
標準製剤	レンドルミンD錠0.25mg(ロット番号:689070)	
結果及び考察	<p>&lt;50rpm: pH1.2&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm: pH5.0&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm: pH6.8&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;50rpm: 水&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>&lt;100rpm: pH5.0&gt; 両製剤とも15分以内に平均85%以上溶出した。</p> <p>以上の結果より、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。</p>	


<50rpm:pH1. 2>

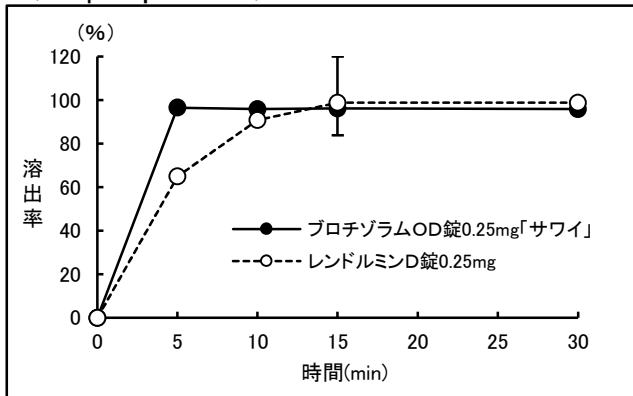


<50rpm:pH5. 0>

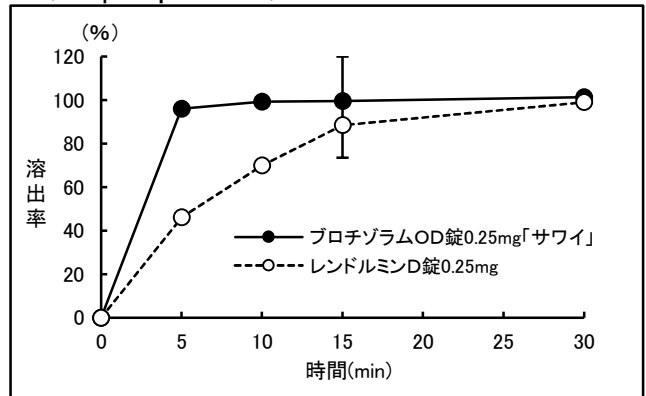


<50rpm:pH6. 8>

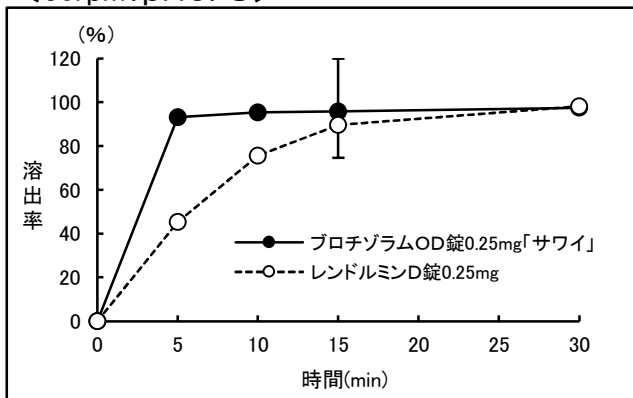

<50rpm:水>

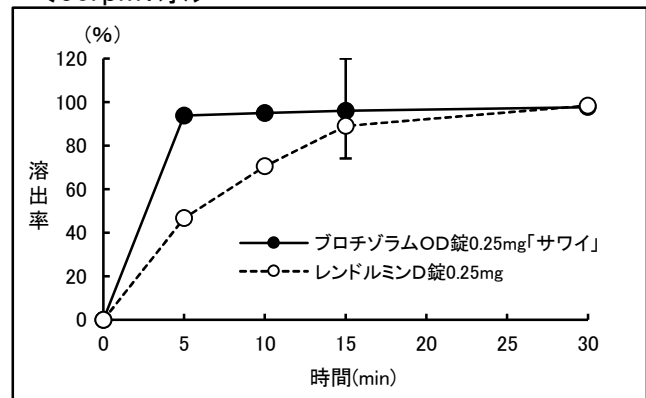

<100rpm:pH5. 0>

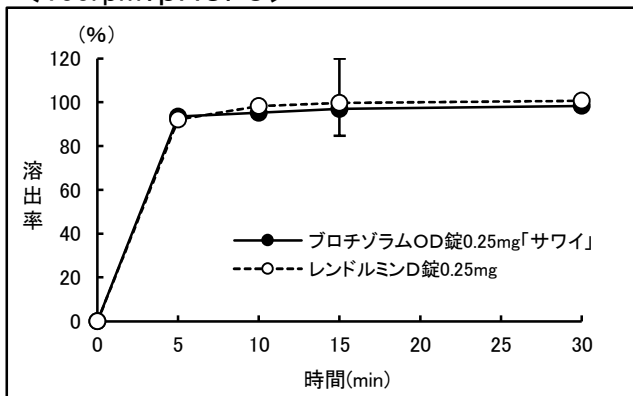

(I: 判定基準の適合範囲)