


アプレピタントカプセル80mg「サワイ」

通知等	「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン、経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン Q&A」:平成24年2月29日 事務連絡	
試験条件	パドル法	75rpm(ポリソルベート80 0.5%(W/V)添加:pH1.2)
試験回数	12ベッセル	
試験製剤	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	
標準製剤	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	
結果及び考察	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」は、容れ目違いであるアプレピタントカプセル125mg「サワイ」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、製剤間に差がないことが確認された。	

【溶出曲線】

<75rpm:pH1. 2ポリソルベート80 0.5%(W/V)添加>

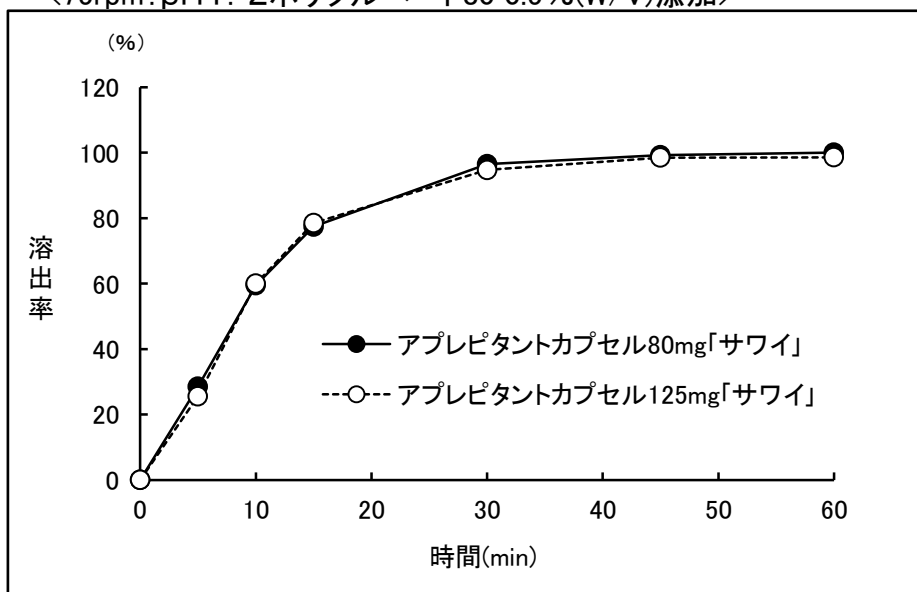

【平均溶出率(%)】

時間 (min)	0	5	10	15	30	45	60
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	0	28.5	59.5	77.4	96.5	99.2	100.0
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	0	25.6	60.0	78.5	94.7	98.5	98.6